


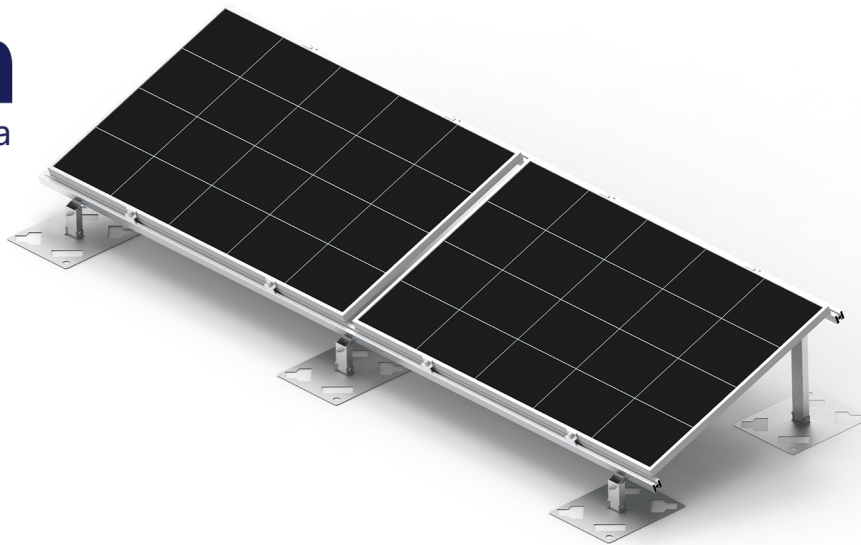

INSTRUKCJA MONTAŻU


KONSTRUKCJA ZGRZEWANA


333 X 400 MM

1. ROZSTAWIĆ PODSTAWY ZGODNIE ZE WSKAZANYMI WYMIARAMI

	MAKS. ROZSTAW PODPÓR DLA STANDARDOWYCH MODUŁÓW	MAKS. ROZSTAW PODPÓR DLA BIFACIALNYCH MODUŁÓW	ROZSTAW PODPÓR PRZÓD/TYL
UKŁAD POZIOMY	ZALECANE DO DŁUGOŚCI MODUŁU	SZEROKOŚĆ MODUŁU	750 MM*



*ODLEGŁOŚCI ZALECANE, ALE KOŃCOWY ROZSTAW UZALEŻNIONY JEST OD ROZMIARU MODUŁÓW I KĄTA NACHYLENIA

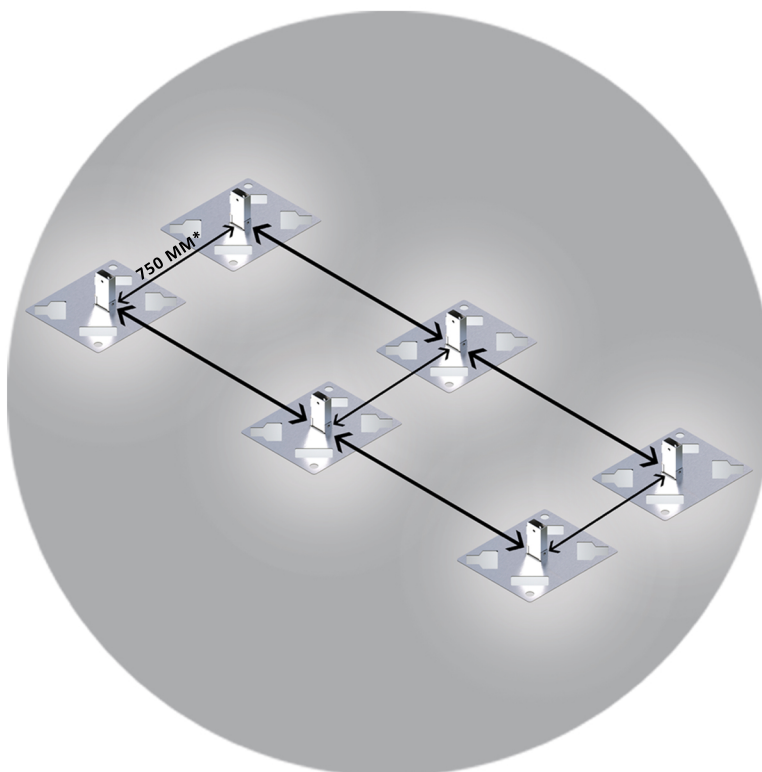

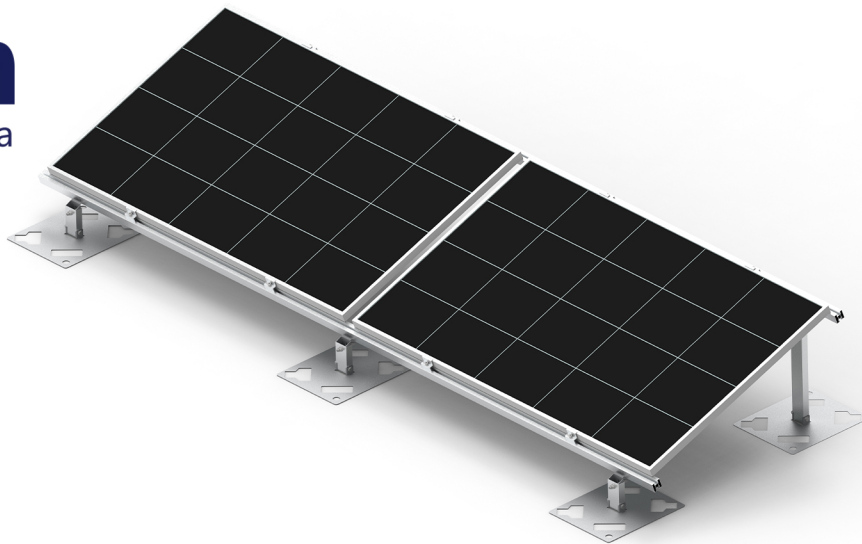


2. UMIEŚCIĆ ŁATY NA PODSTAWY KONSTRUKCJI JAK NA RYSUNKU PONIŻEJ, ZWRACAJĄC UWAGĘ NA PRAWIDŁOWE UMIESZCZENIE NACIĘĆ NA UCHWYT NOGI

MIN X	MIN Y
500 MM	600 MM

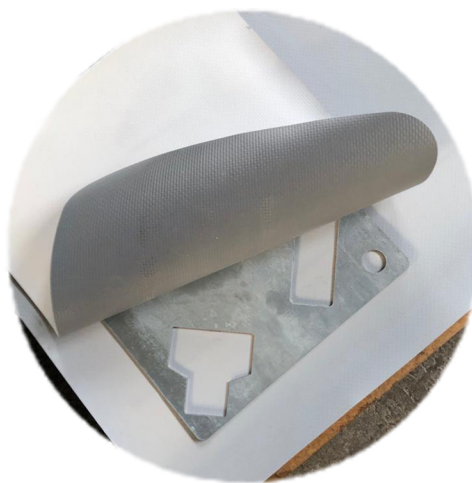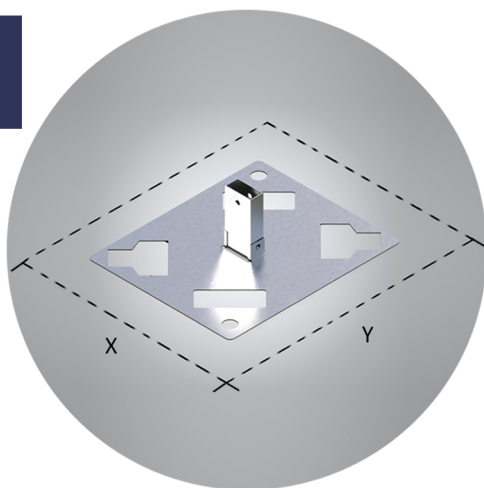


3. ZA POMOCĄ RĘCZNEJ ZGRZEWARKI I WAŁKA DOCISKOWEGO DOGRZAĆ ŁATĘ Z MEMBRANY DO ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA. PO ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIU PODŁOŻA, WYKONAĆ ZGRZEWY W OTWORACH MONTAŻOWYCH I PO OBWODZIE PŁYTY PODSTAWY. WYSTAJĄCY UCHWYT DOSZCZELNIĆ TRWALE ELASTYCZNYM POLIURETANEM




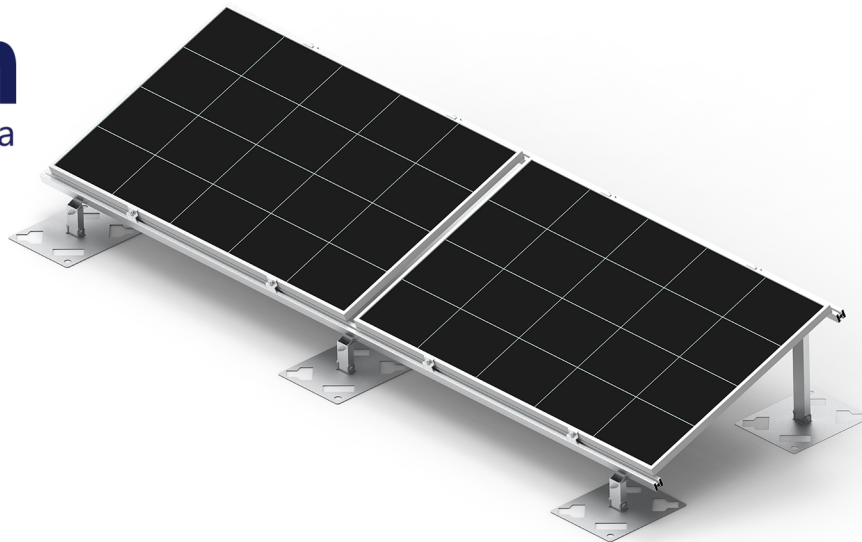


4. W PRZYPADKU GDY MEMBRANA JEST STARSZA NIŻ 5 LAT ZALECAMY MECHANICZNE PRZYMOCOWANIE PODSTAWY DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ WKRĘTÓW MONTAŻOWYCH

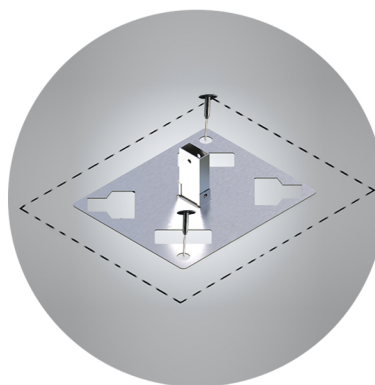


5. ZA POMOCĄ ŚRUB SZEŚCIOKĄTNYCH M10X80 PRZYMOCOWAĆ NOGI DO PODSTAW

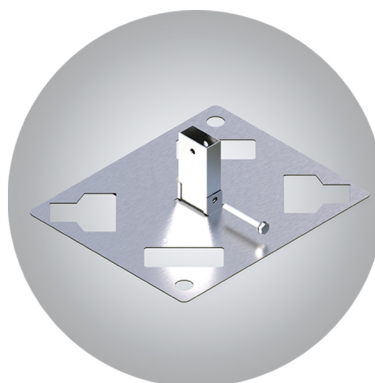

6. ZA POMOCĄ ŚRUB SZEŚCIOKĄTNYCH M10X45 PRZYMOCOWAĆ ŁĄCZNIK KĄTOWY DO PROFILU NOGI

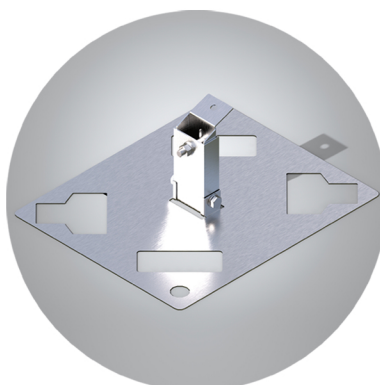

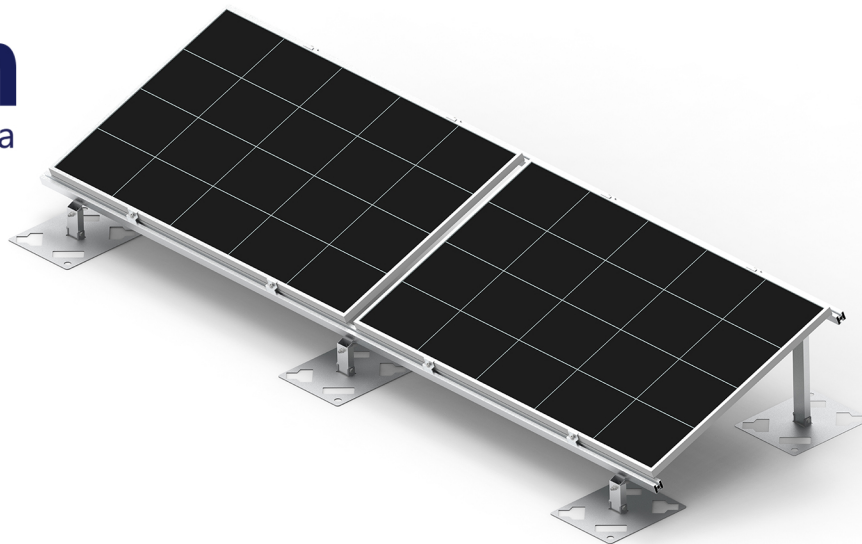

7. ZA POMOCĄ ŚRUB M10X20/25 PRZYMOCOWAĆ PROFILE DO ŁĄCZNIKÓW KĄTOWYCH



8. POPRZECZ REGULACJĘ ŚRUB M10X45 PRZY ŁĄCZNIKU KĄTOWYM WYRÓWNAĆ POZIOM PROFILI

9. ZA POMOCĄ KŁEM I ŚRUB M8 ZAMOCOWAĆ MODUŁY NA PROFILACH MONTAŻOWYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MEMBRANY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DACHU ORAZ DLA ŁAT NAKLEJANYCH NA PODSTAWY (ŁATY DOSTĘPNE W OFERCIE):

GRUBOŚĆ MEMBRANY:	MIN. 1,2 MM
PROSTOLINIOWOŚĆ:	EN 1848-2 MIN. 50 MM
PŁASKOŚĆ:	EN 1848-2 MIN. 10 MM
MAKSYMALNA SIŁA ROZCIĄGANIA WZDŁUŻ:	EN 12311-2 METODA A MIN. 1000 N/50 MM
MAKSYMALNA SIŁA ROZCIĄGANIA W POPRZEK:	EN 12311-2 METODA A MIN. 950 N/50 MM
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDZIERANIE:	EN 12310-2 MIN. 180 N
WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZY NA ODDZIERANIE:	EN 12316-2 MIN. 260 N/50 MM
WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZY NA ŚCINANIE WZDŁUŻ:	EN 12317-2 MIN. 900 N/50 MM
WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZY NA ŚCINANIE W POPRZEK:	EN 12317-2 MIN. 850 N/50 MM
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE STATYCZNE:	EN 12730 METODA B SPEŁNIA 20 KG
REAKCJA NA OGIEŃ:	EN 13501-1 KLASA E

NA WNIOSEK FIRMY WYKONAWCZEJ LUB PRZY POKRYCIACH STARSZYCH NIŻ 5 LAT ZALECANY JEST AUDYT POZWALAJĄCY PRZEBADAĆ PARAMETRY MATERIAŁU, DO KTÓREGO NALEŻY SIĘ DOGRZAĆ. AUDYT ODBYWA SIĘ Z PRODUCENTEM MEMBRAN FATRA POLSKA